


南区26.5米夹层备用间配电箱S-4AL3修改

修改内容:备用断路器改为光缆进线间配电箱配电回路。

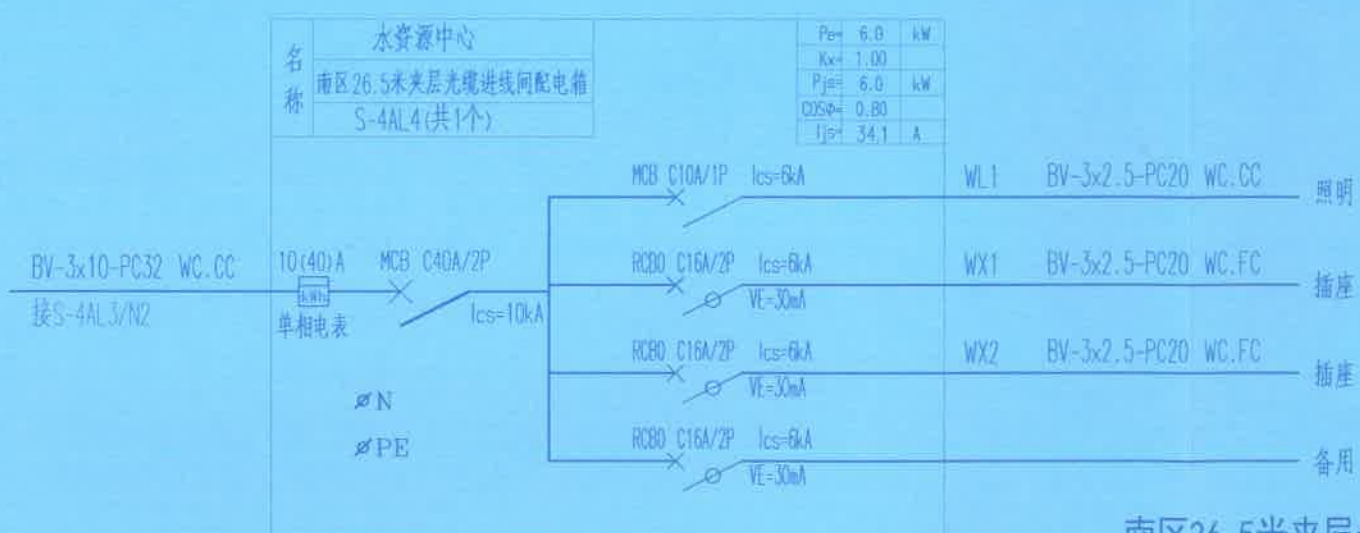

南区26.5米夹层光缆进线间新增配电箱S-4AL4

注:进线电表要求采用数字电表,计量精度1.0级,具有RS485通讯接口,支持远传抄表功能。

