



东莞市中泰建安工程有限公司  
Dongguan Zhongtai Construct Install Engineering Co., Ltd

地址: 广东省东莞市南城街道  
ADDRESS: 鸿福路106号1栋1712室01  
设计资质等级 (DESIGN GRADE):  
证书号 (CERTIFICATE NUMBER):  
邮编 (POSTCODE): 523000  
电话 (TEL): 0769-22311322  
传真 (FAX):  
电子邮箱 (E-mail):

业主会签:  
handwritten signature:

设计说明:

建设单位: 玉林溢丰环保科技有限公司  
Developer

工程名称: 玉林(福绵)节能环保产业园南部  
Project 污水处理厂及中水回用设施建设项目

图名: 基础阶段施工临时设施总平面布置图  
Title

设计签署 SIGNATURE

职责 DUTY	签署 SIGNATURE
------------	-----------------

设计 Design	
--------------	--

校对 Checked	
---------------	--

审核 EXAM'D	
--------------	--

审定 APPR'D	
--------------	--


比例:  
Scale 1:500

图号:  
Drawing No. LS-06

日期:  
Date 2025-08-20

版次:  
REV. 第一版

设计阶段:  
Phase 施工图

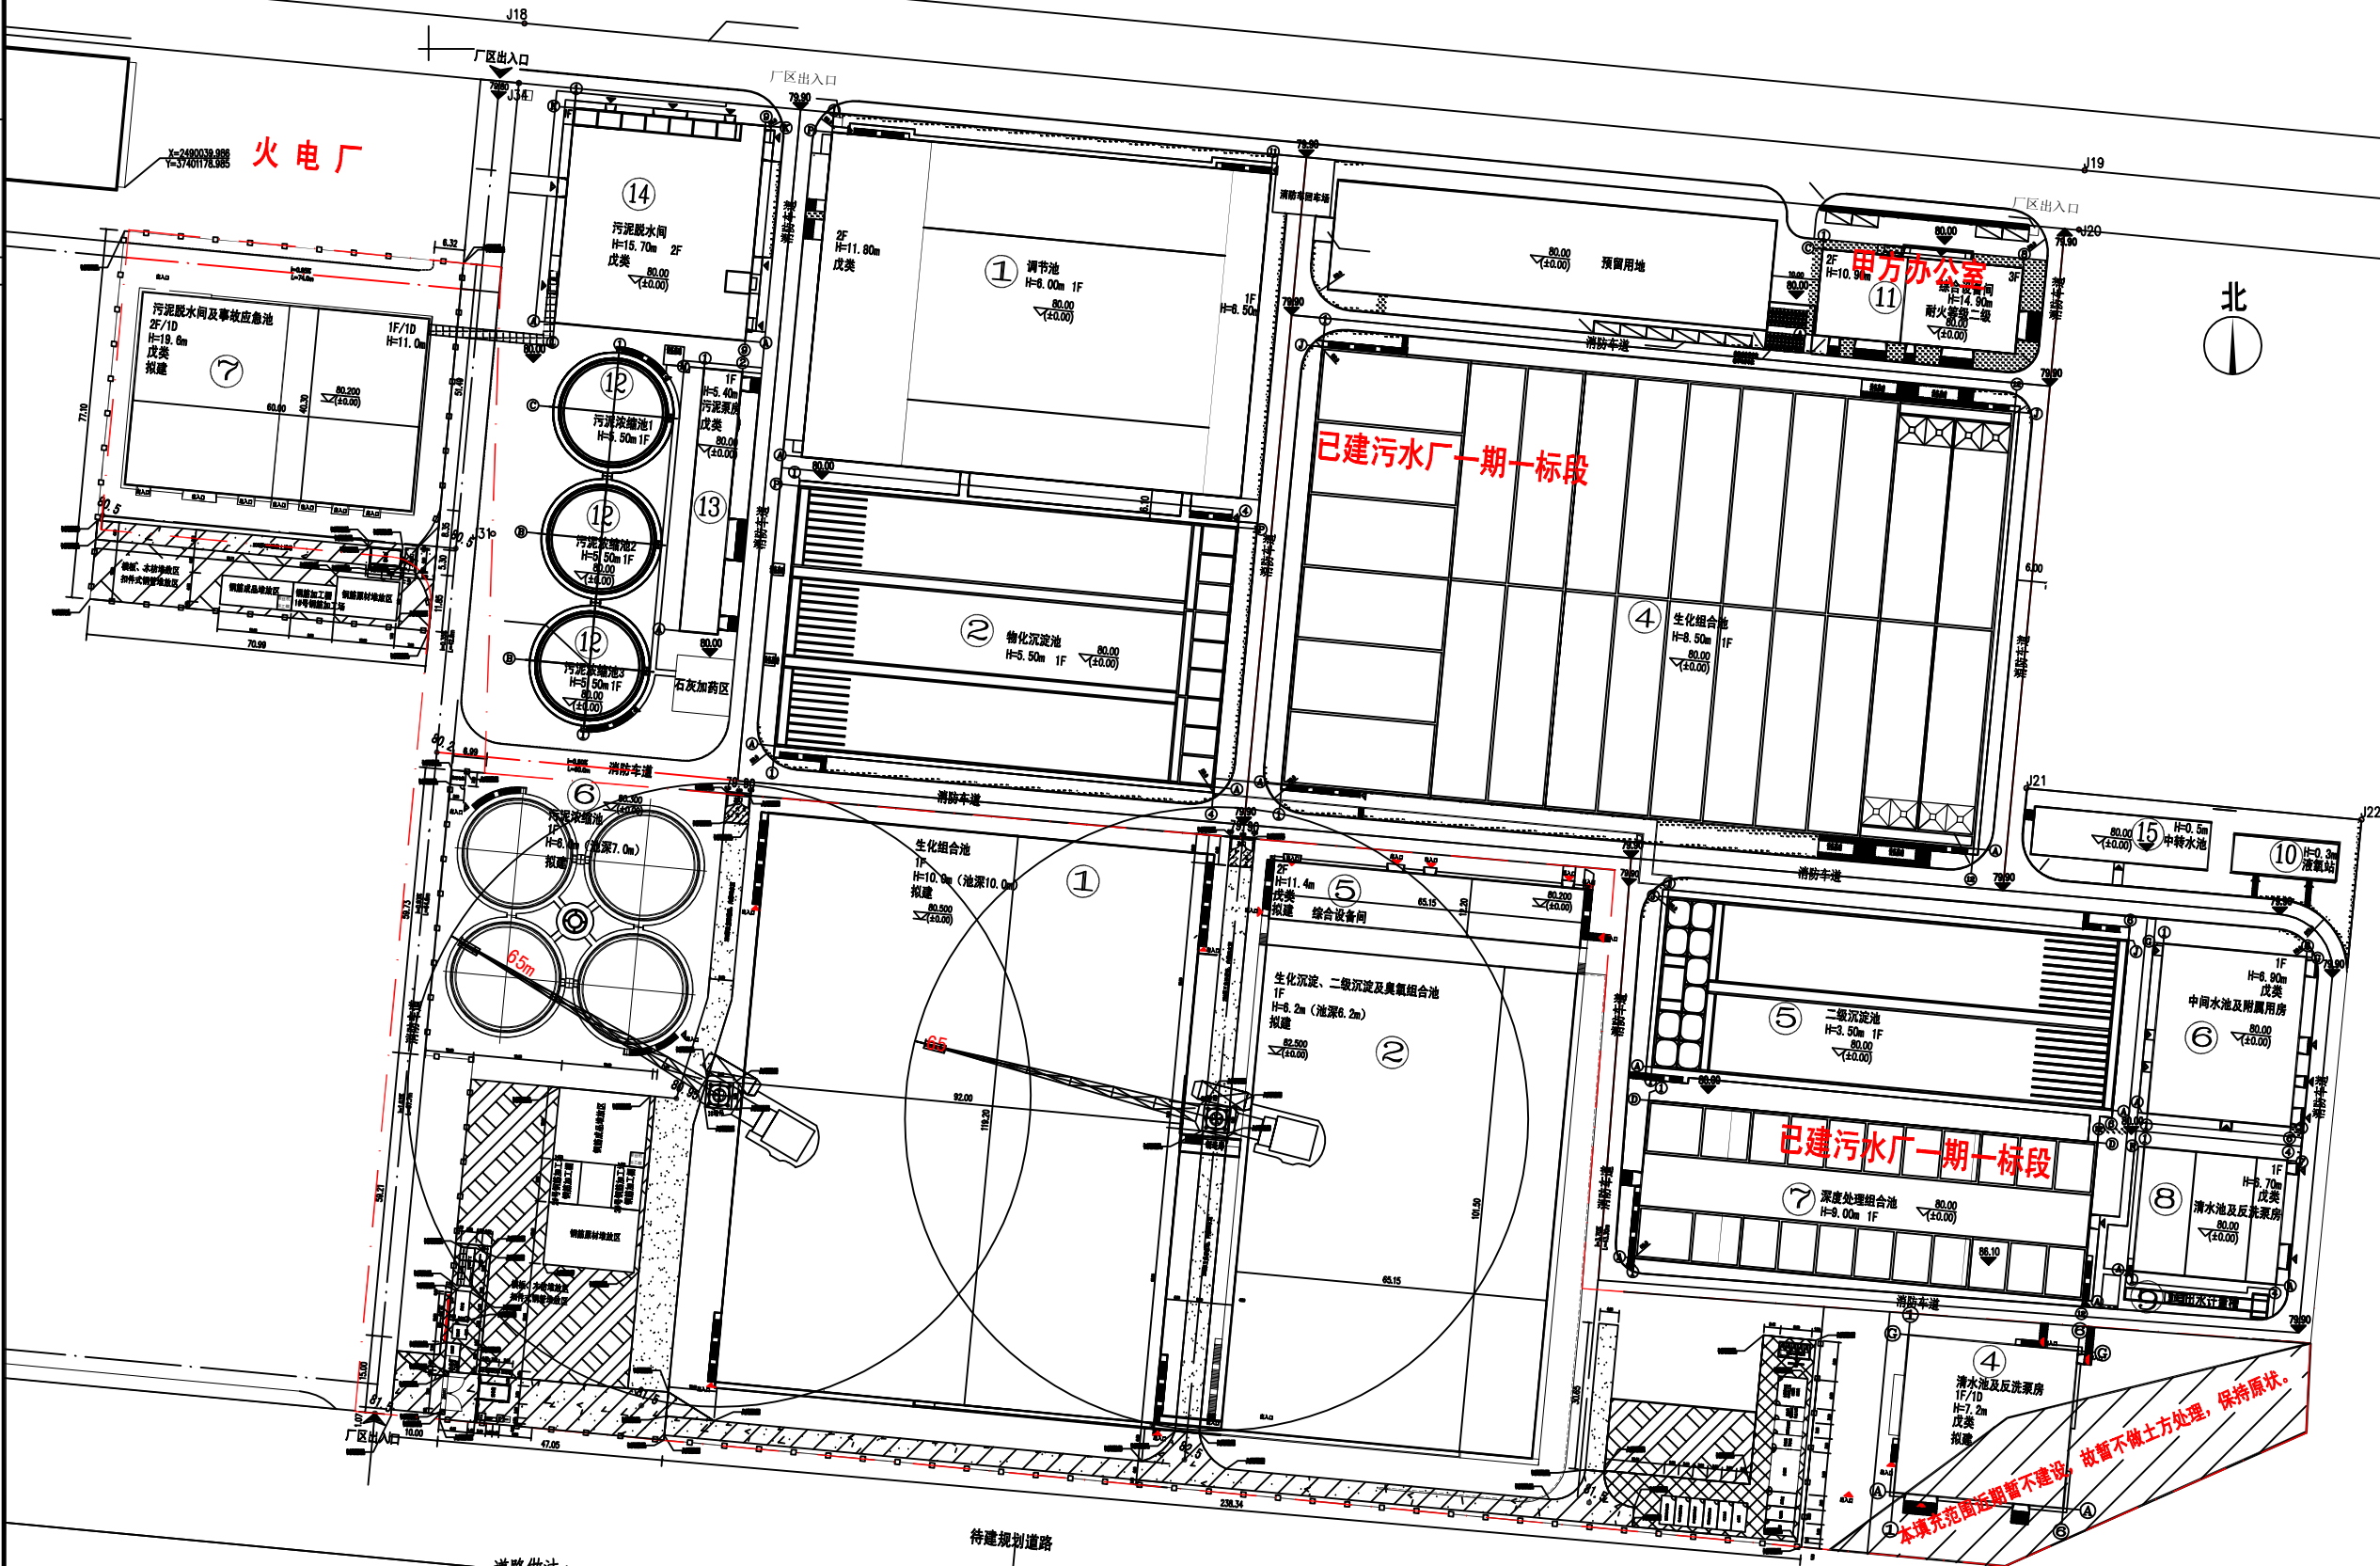

图例	说明	备注
1F/1D	1F/1D	1F/1D
2F/2D	2F/2D	2F/2D
3F/3D	3F/3D	3F/3D
4F/4D	4F/4D	4F/4D
5F/5D	5F/5D	5F/5D
6F/6D	6F/6D	6F/6D
7F/7D	7F/7D	7F/7D
8F/8D	8F/8D	8F/8D
9F/9D	9F/9D	9F/9D
10F/10D	10F/10D	10F/10D
11F/11D	11F/11D	11F/11D
12F/12D	12F/12D	12F/12D
13F/13D	13F/13D	13F/13D
14F/14D	14F/14D	14F/14D
15F/15D	15F/15D	15F/15D
16F/16D	16F/16D	16F/16D
17F/17D	17F/17D	17F/17D
18F/18D	18F/18D	18F/18D
19F/19D	19F/19D	19F/19D
20F/20D	20F/20D	20F/20D
21F/21D	21F/21D	21F/21D
22F/22D	22F/22D	22F/22D
23F/23D	23F/23D	23F/23D
24F/24D	24F/24D	24F/24D
25F/25D	25F/25D	25F/25D
26F/26D	26F/26D	26F/26D
27F/27D	27F/27D	27F/27D
28F/28D	28F/28D	28F/28D
29F/29D	29F/29D	29F/29D
30F/30D	30F/30D	30F/30D
31F/31D	31F/31D	31F/31D
32F/32D	32F/32D	32F/32D
33F/33D	33F/33D	33F/33D
34F/34D	34F/34D	34F/34D
35F/35D	35F/35D	35F/35D
36F/36D	36F/36D	36F/36D
37F/37D	37F/37D	37F/37D
38F/38D	38F/38D	38F/38D
39F/39D	39F/39D	39F/39D
40F/40D	40F/40D	40F/40D
41F/41D	41F/41D	41F/41D
42F/42D	42F/42D	42F/42D
43F/43D	43F/43D	43F/43D
44F/44D	44F/44D	44F/44D
45F/45D	45F/45D	45F/45D
46F/46D	46F/46D	46F/46D
47F/47D	47F/47D	47F/47D
48F/48D	48F/48D	48F/48D
49F/49D	49F/49D	49F/49D
50F/50D	50F/50D	50F/50D
51F/51D	51F/51D	51F/51D
52F/52D	52F/52D	52F/52D
53F/53D	53F/53D	53F/53D
54F/54D	54F/54D	54F/54D
55F/55D	55F/55D	55F/55D
56F/56D	56F/56D	56F/56D
57F/57D	57F/57D	57F/57D
58F/58D	58F/58D	58F/58D
59F/59D	59F/59D	59F/59D
60F/60D	60F/60D	60F/60D
61F/61D	61F/61D	61F/61D
62F/62D	62F/62D	62F/62D
63F/63D	63F/63D	63F/63D
64F/64D	64F/64D	64F/64D
65F/65D	65F/65D	65F/65D
66F/66D	66F/66D	66F/66D
67F/67D	67F/67D	67F/67D
68F/68D	68F/68D	68F/68D
69F/69D	69F/69D	69F/69D
70F/70D	70F/70D	70F/70D
71F/71D	71F/71D	71F/71D
72F/72D	72F/72D	72F/72D
73F/73D	73F/73D	73F/73D
74F/74D	74F/74D	74F/74D
75F/75D	75F/75D	75F/75D
76F/76D	76F/76D	76F/76D
77F/77D	77F/77D	77F/77D
78F/78D	78F/78D	78F/78D
79F/79D	79F/79D	79F/79D
80F/80D	80F/80D	80F/80D
81F/81D	81F/81D	81F/81D
82F/82D	82F/82D	82F/82D
83F/83D	83F/83D	83F/83D
84F/84D	84F/84D	84F/84D
85F/85D	85F/85D	85F/85D
86F/86D	86F/86D	86F/86D
87F/87D	87F/87D	87F/87D
88F/88D	88F/88D	88F/88D
89F/89D	89F/89D	89F/89D
90F/90D	90F/90D	90F/90D
91F/91D	91F/91D	91F/91D
92F/92D	92F/92D	92F/92D
93F/93D	93F/93D	93F/93D
94F/94D	94F/94D	94F/94D
95F/95D	95F/95D	95F/95D
96F/96D	96F/96D	96F/96D
97F/97D	97F/97D	97F/97D
98F/98D	98F/98D	98F/98D
99F/99D	99F/99D	99F/99D
100F/100D	100F/100D	100F/100D

道路做法:  
①: 原土碾压密实, 铺设150厚三角砂内掺5%水泥。  
②: 原土碾压密实, 浇筑100厚C20混凝土。  
③: 原土碾压密实; 先铺设200后三角砂碾压密实, 宽度较宽于混凝土路面500mm; 再浇筑200厚C20混凝土。  
④: 原土碾压密实, 铺设200厚三角砂内掺5%水泥。

### 基础阶段施工临时设施总平面布置图

- 备注:
- 垂直运输采用塔吊, 塔吊无法覆盖处采用吊车。
  - 钢筋加工防护棚3个, 尺寸为长1.3x宽6m高4m, 套丝机防护棚2个, 尺寸为长3m宽3m高3m, 采用扣件式管搭设。钢筋加工场地地面全部采用C20混凝土硬化, 厚度100mm。
  - 泥工、铁工、水工、木工仓库由分包单位自行租赁集装箱。