


暂存仓库生活水泵安装电气界面划分

2015.8.22
2015.8.22
2015.8.22

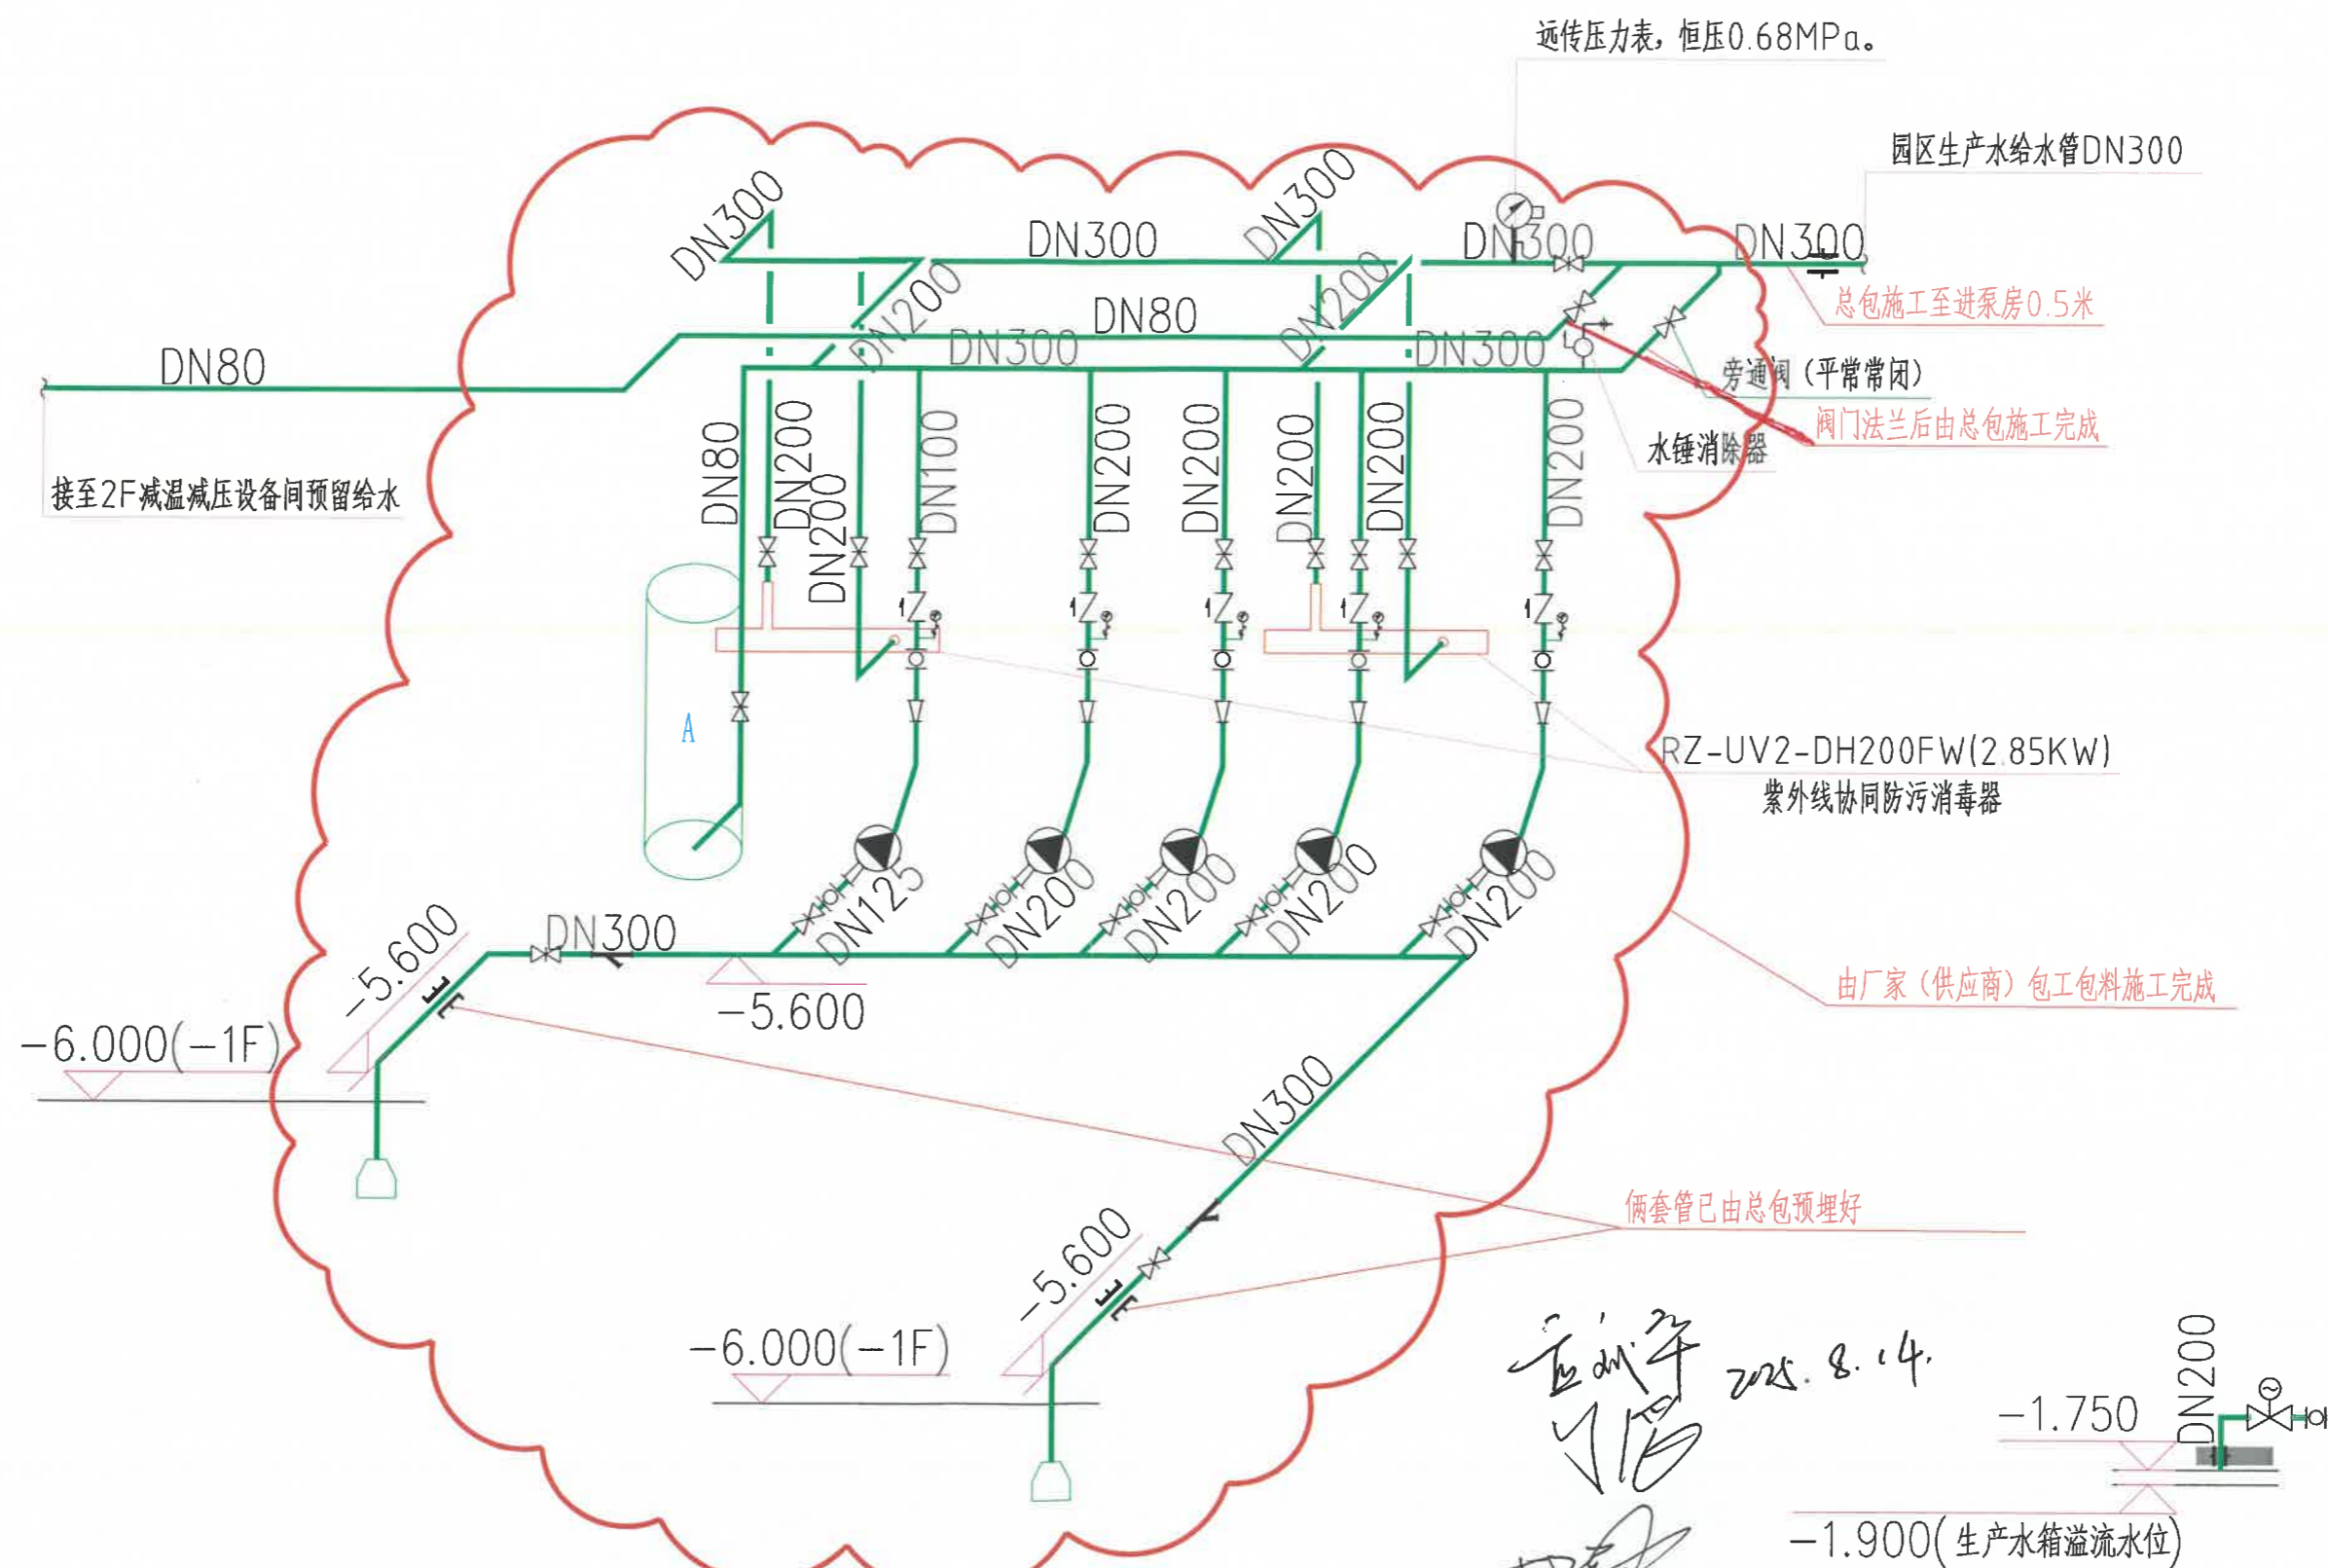

远传压力表,恒压0.68MPa。

园区生产水给水管DN300

总包施工至进泵房0.5米

旁通閥 (平常常閉)

阀门法兰后由总包施工完成

水锤消除器

RZ-UV2-DH200FW(2.85KW)
紫外线协同防污消毒器

由厂家（供应商）包工包料施工完成

俩套管已由总包预埋好

王明华 2025.8.14.

2025 8.14

-1.750

-1.900(生产水箱溢流水位)

✓ 10-10-2015 2015.7.13