建学建筑与工程设计所有限公司
出图专用章
工程设计证书(甲级)编号:A111010257
发证部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

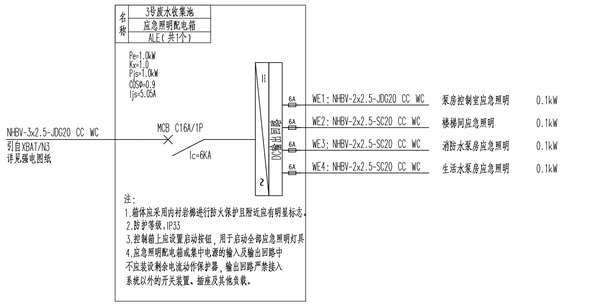

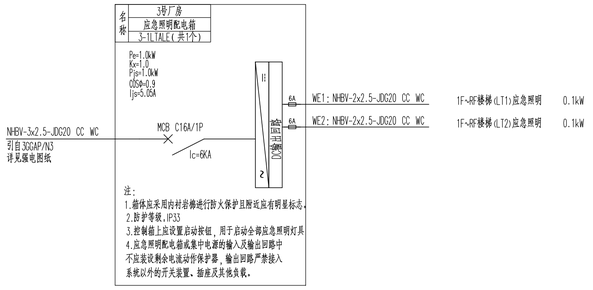

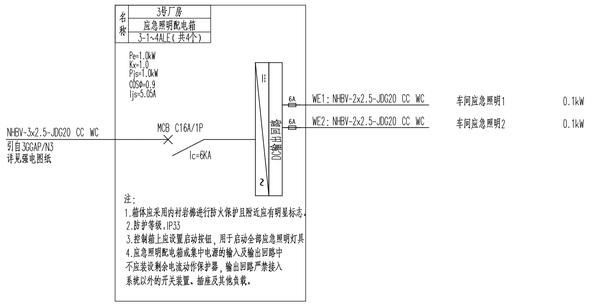

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称:东莞市大业施工图审查有限公司
机构类别:一类 认定书编号:19034
业务范围:一类 房屋建筑(含超限高层)工程;市政基础设施(给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林)工程
有效期至:2023年06月01日

应急照明配电箱系统图

图例表

图 例	设备名称	规格	电压等级	安装高度	备注
	应急照明配电箱	600x250x1100(1KW)		安装高度详强电图纸	防护等级不低于IP33
	A型消防疏散出口标志灯(小型)	1x1W-90LM	DC36V	明装(门框上方0.1m)	灯内自带蓄电池组,电镀厂房内采用防腐型灯具。
	A型消防疏散单面方向指示灯(小型)	1x1W-90LM	DC36V	墙上明装H=0.7m	灯内自带蓄电池组,电镀厂房内采用防腐型灯具。
	A型消防疏散单面方向指示灯(小型)	1x1W-90LM	DC36V	墙上明装H=0.7m	灯内自带蓄电池组,电镀厂房内采用防腐型灯具。
	A型楼层标志灯(小型)	1x1W-90LM	DC36V	明装H=2.5m	灯内自带蓄电池组,电镀厂房内采用防腐型灯具。
	A型消防应急灯(小型)	1x5W-500LM	DC36V	壁装H=2.5m	灯内自带蓄电池组,电镀厂房内采用防腐型灯具。
	A型消防安全出口标志灯(小型)	1x1W-90LM	DC36V	明装(门框上方0.1m)	灯内自带蓄电池组,电镀厂房内采用防腐型灯具。
	A型消防疏散双面方向指示灯(大型)	1x1W-90LM	DC36V	梁下400mm吊装	灯内自带蓄电池组,电镀厂房内采用防腐型灯具。

说明:
1、出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.1m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;疏散方向指示灯墙上明装,底边距地0.7m。
2、建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具外,除符合规范《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014(2018年版)的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的规定。
3、应急照明灯具电源、控制线支线采用NHBV-2x2.5-JDG20 CC WC,并且要接累定式钢管JDG20敷设。

建筑设计单位
ARCHITECTURE DESIGN
建学建筑与工程设计所有限公司
JIANXUE ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN INS. CO., LTD.
工程设计证书<甲级>编号A111010257
No.A111010257 Class A of Architecture Design P.R.C
建设单位
CLIENT
东莞市荣欣实业投资有限公司
合作设计单位
CO-OPERATED WITH

版本 REVISION	出图事由 COMMENTS	出版日期 ISSUE DATE

工程名称
PROJECT NAME
常平环保专业基地A4-02地块
印花及洗水项目

工程编号
PROJECT NO.

项目名称
ITEM NAME
3号厂房

	签名 SIGNATURE	姓名 NAME
审定人 AUTHORIZED FOR ISSUE BY		彭国忠
审核人 FINAL CHECKER		方红志
工程负责人 PROJECT PRINCIPAL		彭国忠
专业负责人 CHIEF ENGINEER		方红志
校对人 APPROVED BY		颜大程
设计人 DESIGNED BY		邹小雄
制图人 DRAWN BY		邹小雄

图名:
DRAWING TITLE
应急照明配电箱系统图

设计阶段 施工图 STATUS CONSTRUCTION WORKING | 专业 电气 DISCIPLINE ELECTRICITY
审图编号 ARCHIVES NO.
图号 DRAWING NO. DS-03-X03 | 比例 SCALE 1:150

单位出图专用章盖章 ACADEMIC SPECIAL SEAL

个人执业专用章盖章 PRIVATE PATENT SEAL

本图须加盖本公司出图签章,否则一律无效
DRAWING BE INVALID WITHOUT SPECIAL SEAL FROM JX AEDI CO., LTD.
COPYRIGHT(C)2014,JXAEDI CO., LTD